


Afwerking van waterafvoeren met een klemringsysteem

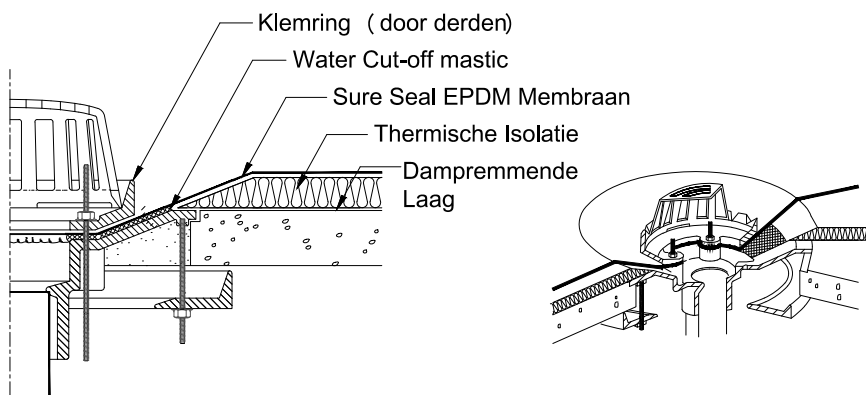

Opmerkingen

1. Bij renovatie moet de oude waterafvoer worden verwijderd.
2. Het EPDM-membraan mag pas op 13 mm van de klemring afgesneden worden.
3. Het gat in het EPDM-membraan moet kleiner zijn dan de diameter van de afvoerbuis.
4. De isolatie dient rond de afvoer verdiept te worden. Het verloop mag over 30 cm maximaal 15,5 cm bedragen.
5. De architect bepaalt het aantal en de diameter van de afvoeren.
6. Naden die op het dak gemaakt worden, dienen minstens 15,5 cm van een afvoer verwijderd zijn.